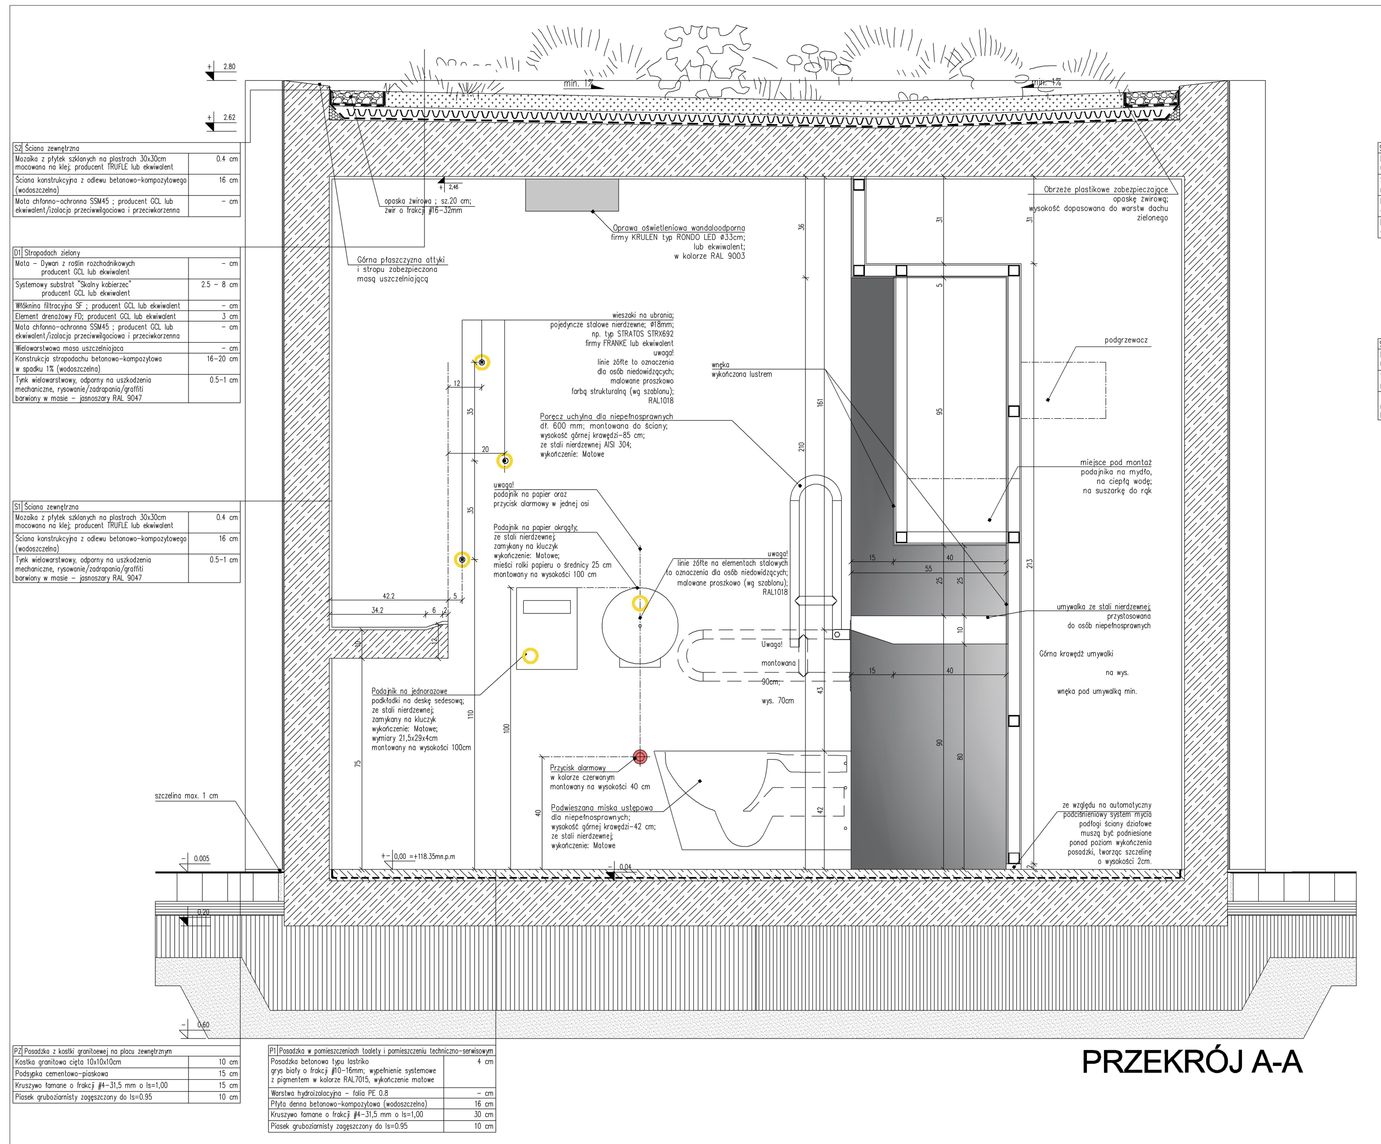

PRZEKRÓJ A-A

02 Ściana zewnętrzna	
Płytka gresowa 60x60x10cm mocowana na klej, producent: PLOT.IZ, lub ekwiwalent	0.4 cm
Ściana konstrukcyjna z odlewu betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)	16 cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm

01 Strop/podłoga	
Masy – Spadek z masy wyrównującej, producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Systemowy wykończenie "Masy kolorowe" producent: IZ, lub ekwiwalent	2.5 – 8 cm
Wklejona Siatka 5" , producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Cement drenażowy IZ, producent: IZ, lub ekwiwalent	3 cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Wzbierzchowa masa uszczelniająca	- cm
Konstrukcja: strop/podłoga betonowo-kompozytowe + spoda 15 (wodoszczelna)	16-20 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

02 Ściana zewnętrzna	
Nicoska z płytek ceramicznych 30x30cm mocowane na klej, producent: PLOT.IZ, lub ekwiwalent	0.4 cm
Ściana konstrukcyjna z odlewu betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)	16 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

P/Powłoka z zabezpieczeniami bieżni i pomieszczenia technicznu-serwisowych	
Powłoka betonowe typu bieżnia gruz bieżni z frakcji ∅0-10mm, wypełnione systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończone matowe	4 cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Warstwa hydroizolacyjna – folia PE 0,8	- cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

P/Powłoka z bieżni gresowej na płaszczyznach	
Płytka gresowa cięta 15x15x10cm	10 cm
Podkład cementowo-piaskowe	15 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

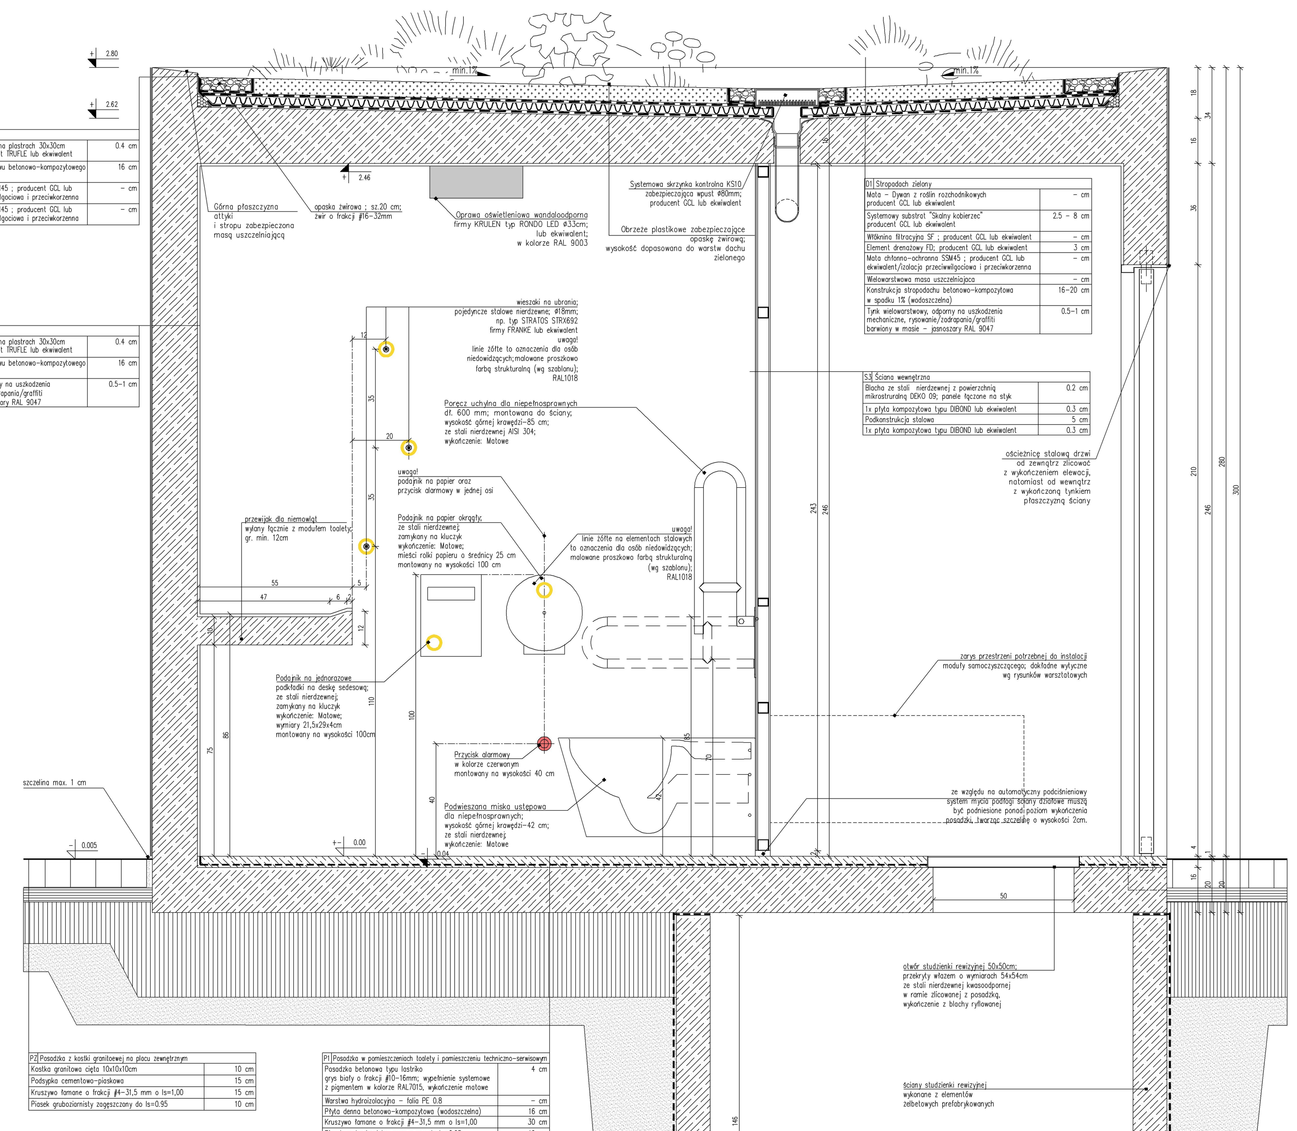

PRZEKRÓJ B-B

01 Strop/podłoga	
Masy – Spadek z masy wyrównującej, producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Systemowy wykończenie "Masy kolorowe" producent: IZ, lub ekwiwalent	2.5 – 8 cm
Wklejona Siatka 5" , producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Cement drenażowy IZ, producent: IZ, lub ekwiwalent	3 cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Wzbierzchowa masa uszczelniająca	- cm
Konstrukcja: strop/podłoga betonowo-kompozytowe + spoda 15 (wodoszczelna)	16-20 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

03 Strop/podłoga	
Płytka gresowa 60x60x10cm mocowane na klej, producent: PLOT.IZ, lub ekwiwalent	0.4 cm
Ściana konstrukcyjna z odlewu betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)	16 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

P/Powłoka z zabezpieczeniami bieżni i pomieszczenia technicznu-serwisowych	
Powłoka betonowe typu bieżnia gruz bieżni z frakcji ∅0-10mm, wypełnione systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończone matowe	4 cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Warstwa hydroizolacyjna – folia PE 0,8	- cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

P/Powłoka z bieżni gresowej na płaszczyznach	
Płytka gresowa cięta 15x15x10cm	10 cm
Podkład cementowo-piaskowe	15 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

P/Powłoka z bieżni gresowej na płaszczyznach	
Płytka gresowa cięta 15x15x10cm	10 cm
Podkład cementowo-piaskowe	15 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

P/Powłoka z bieżni gresowej na płaszczyznach	
Płytka gresowa cięta 15x15x10cm	10 cm
Podkład cementowo-piaskowe	15 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

01 Strop/podłoga	
Masy – Spadek z masy wyrównującej, producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Systemowy wykończenie "Masy kolorowe" producent: IZ, lub ekwiwalent	2.5 – 8 cm
Wklejona Siatka 5" , producent: IZ, lub ekwiwalent	- cm
Cement drenażowy IZ, producent: IZ, lub ekwiwalent	3 cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Masy ociepleniowo-wykończeniowe (wodoszczelne)	- cm
Wzbierzchowa masa uszczelniająca	- cm
Konstrukcja: strop/podłoga betonowo-kompozytowe + spoda 15 (wodoszczelna)	16-20 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

03 Strop/podłoga	
Płytka gresowa 60x60x10cm mocowane na klej, producent: PLOT.IZ, lub ekwiwalent	0.4 cm
Ściana konstrukcyjna z odlewu betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)	16 cm
Tynk wzbierzchowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, czyszczenie/zabrudzenia/graffiti barwiony w masie – jasnoszary RAL 9047	0.5-1 cm

P/Powłoka z zabezpieczeniami bieżni i pomieszczenia technicznu-serwisowych	
Powłoka betonowe typu bieżnia gruz bieżni z frakcji ∅0-10mm, wypełnione systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończone matowe	4 cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Warstwa hydroizolacyjna – folia PE 0,8	- cm
Płyta denna betonowo-kompozytowe (wodoszczelna)	16 cm
Poszczególne tereny o frakcji ∅=2,5 mm o łuc=1,00	10 cm
Piasek grubościowy zagęszczony do łuc=0,95	10 cm

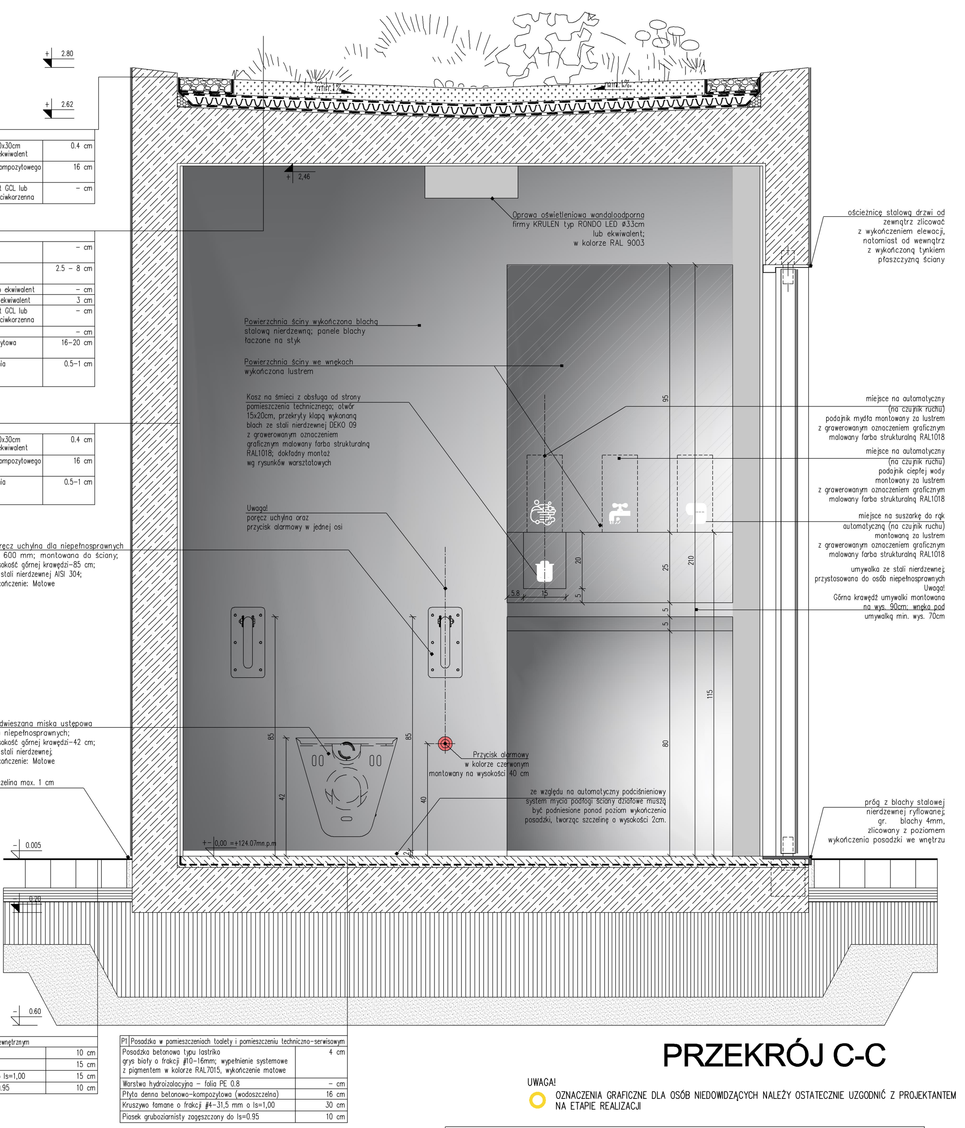

PRZEKRÓJ C-C

UWAGA!
OZNACZENIA GRAFICZNE DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH NALEŻY OSTATECZNIE UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI

OKŁADZINY				
OZNACZENIE GRAFICZNE	RODZAJ	OPIS	MATERIAŁ	KOLOR
	POSADZKA Z LASTRYKU	gryz biały o frakcji ∅0-10mm, wypełnione systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończone matowe	LASTRYKO	GRAFITOWY Z DASZKIEM SZYDŁA
	TYNK WZBIERZCHOWY	wzbierzchowy wodoodporny strukturalny tynkowy barwiony w masie - jasnoszary RAL 9047 odporny na uszkodzenia mechaniczne na zasadzie mozaiki barwiono-kompozytowego w kolorze jasnoszarym (kolory odporne na rysowanie/ zarysowanie/ graffiti)	TYNK STRUKTURALNY W MASIE	JASNOSZARY RAL 9047
	BLOKI ŚCIANY BIEŻNI	blocki ceramiczne z pustkami ceramicznymi ∅60 mm, gr. 24cm, pustki blocki ścianki na wł.	WG. WIERZCHU	WYGLĄD. BEZ ZM.
	BLOKI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ	blocki ceramiczne z pustkami ceramicznymi ∅60 mm, gr. 24cm, pustki blocki ścianki na wł.	WG. WIERZCHU	WYGLĄD. BEZ ZM.

UWAGA!
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- PRÓBNIK POSADZKI LASTRYTNEJ (W FORMACIE 50x50cm)
- PRÓBNIK TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
- PRÓBNIK PANELU STALOWEGO ELEWACJI (W FORMACIE 50x50cm)
- PRÓBNIC WIZUALNY SCHLANEJ NA ELEWACJI (W FORMACIE 50x50cm)
- KOLOR OŚCIEŻNICY DRZWI WEJŚCIOWYCH
- LOKALIZACJE, MAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ. HACZYKÓW, CHWYTAKÓW NA KULĘ, INWALIDZKIE, PRZYSISKÓW

UWAGI OGÓLNE
1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZASADAMI BHP.
6. WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE NA RYNEK.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDNIE PRZYJĘCIE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEZWZGLĘDU AUTORA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
PROJEKTOWI BRANŻOWEMU ORAZ WSZYSTKIM OPRACOWANIOM WOKÓŁ NICHOŚCI W ZAKRES DOKUMENTACJI

Wykonawca:
PROJEKT PUBLICZNEJ TOALETY
PODZIEMNEJ
isba BIURO PROJEKTOWE
ul. ARTURA GRUSTCHINA
54-610 WROCŁAW
TEL.: +48 71 340 27 47

Projektant / Inż.:
INŻ. MIROSŁAW WOŁOSZYN
upr. bud. 02/2010
Dz.U.01 WROCŁAW
W MIEJSCU, KTÓRE ZDOBI

Współpraca branżowa:
ZAKŁAD OBSŁUGI MIEJSKIEJ
UL. TRZEBNICKA 56,
55-001 WRÓCŁAW

Zamawiający:
CREOPROJECT
ul.Ozimska/Staszica 46
45-057 Opole
tel. 8550978216, fax/tel. (077) 7181818

Lokalizacja:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃCU I DROGOWE TRASY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ PRZEBUDOWĄ WYTOKÓW BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO/ PRZEDSZKOLNEGO NR1 WROCŁAW/
DZIAŁKI NR: 192 1, 192 2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK: 169 15, 1371, 1164, 169,(DE OBRĘB STARE MIASTO)

Uprawnienia budowlane	
Barbara Zinuda	WKP/0016/ PODOO/08
Piotr Marek Ewelina Ruegan	
Angelika Kubiniarczyk-Jędrzak	
Sprawdził / Rzeczoz.: Maciej Roman Lubocki	1028/AA/89

Projekt Nr/Data: TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA PROJEKTOWE A.A, D.G, E+E

Skala / Data:	1:50
Data / Zmiana:	06.2019
Wersja projektu:	PROJEKT BUDOWLANY

Projekt	Projektował	Rysował	Sprawdził
ARCHITEKTURA			

Nr rysunku: A003